



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Архангельской области**

(наименование территориального органа МЧС России, наименование органа государственного пожарного надзора)

164902, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 30, корп.1, тел. (81852)4-34-97
e-mail: ogpn15arh@29.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Рекомендации
по соблюдению обязательных требований**

вручается: директору муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3» Курбановой Наталье Юрьевне


(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

В целях обеспечения пожарной безопасности, и в соответствии с подпунктом 5 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Рекомендации по устранению выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Срок исполнения
1.	Очистить подвальные помещения от оборудования, мебели и других предметов	28.12.2022
2.	В складском помещении (пом. № 36 1-го этажа согласно плана БТИ) в месте пересечения строительных конструкций (перекрытий) с вновь установленным пластиковым трубопроводом провести работы по заделке образовавшихся отверстий негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	10.10.2022
3.	Для складского помещения (пом. № 31 1-го этажа согласно плана БТИ) обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	10.10.2022
4.	Перед дверным проемом эвакуационного выхода из спортивного зала (пом. № 21 2-го этажа согласно плана БТИ) убрать металлическую решетку с навесным замком.	10.10.2022
5.	Противопожарную дверь вентиляционной (пом. № 43 3-го этажа согласно плана БТИ) оборудовать устройством для самозакрывания (доводчиком, пружинными петлями и т.п.)	10.10.2022

6.	Для книгохранилища (пом. № 17, 18, 55 3-го этажа согласно плана БТИ) обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	10.10.2022
7.	Организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарной вертикальной лестницы на кровле здания, предназначенной для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	10.10.2022
8.	На территории школы произвести покос травы	10.10.2022

Старший инспектор ОНДиПР г.Новодвинска
УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области
старший лейтенант внутренней службы




(подпись)

А.В. Минаева

Рекомендации получил:



(подпись)

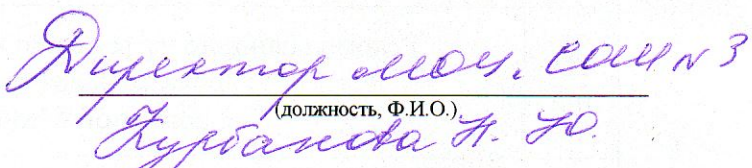

(должность, Ф.И.О.)
Журбанова Н. Ю.

«16» сентября 2022 г.